


集合住宅の気密試験を効率的に！

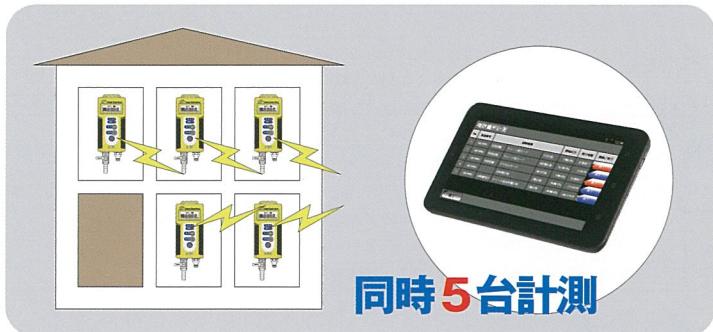

同時5台計測

- タブレット1台で圧力計測器5台の同時計測が可能です。
- マンション等の気密試験で作業効率が大幅にアップします。


安心設計！



計測中にBluetooth通信が途切れても、圧力計測器にデータは保存されています。圧力計測器の通信ボタンでタブレットにデータ送信を再開します。

報告作業も効率アップ！データ管理システム

タブレットに保存された計測データをパソコンに転送して、パソコン上で管理できます。一覧表の並べ替えや一覧表印刷を活用することで、従来の1軒毎のプリンター印字よりも作業時間、印刷費の経費削減が可能です。

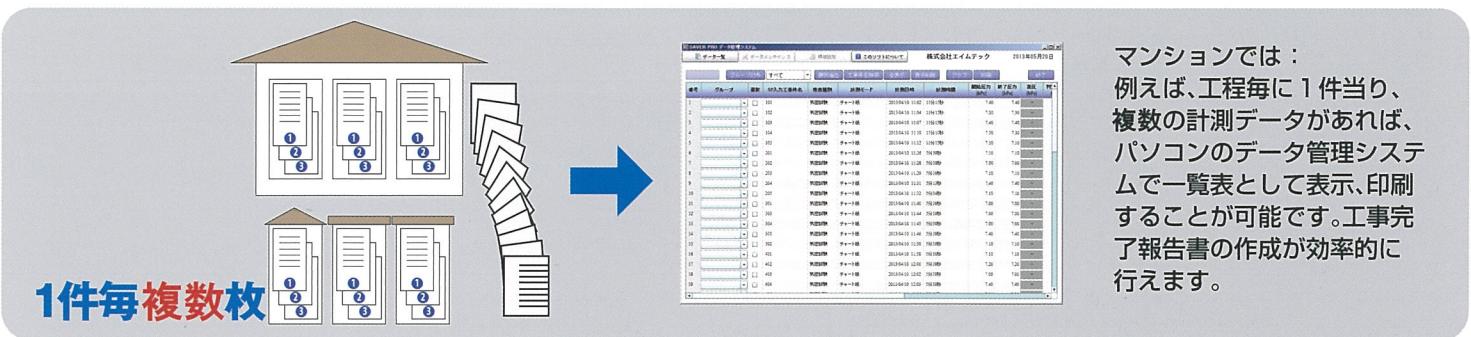

マンションでは：
例えば、工程毎に1件当たり、複数の計測データがあれば、パソコンのデータ管理システムで一覧表として表示、印刷することができます。工事完了報告書の作成が効率的に行えます。

安心のセキュリティ機能

- 計測アプリ起動時はログインパスワードが必要です。
- 万一、タブレットを紛失してもデータを暗号化してありますのでそのまま閲覧することはできません。

ログインパスワード

.....

ログイン


便利な印刷機能

番号	グループ	測定	SPI入力工事件名	場所種別	計測モード	計測日時	計測時間	最高圧力 [Pa]	低下圧力 [Pa]	測定結果 [Pa]	最高圧力 [Pa]	最低圧力 [Pa]	測定結果 [Pa]	測定番号
35	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 20:58	00:00:00	16.40	-	0.00	-	-	-	0019008
36	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:00	00:00:00	16.40	-	0.00	-	-	-	0019008
37	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:29	00:00:00	16.21	-	0.00	-	-	-	0019008
38	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:30	00:00:00	16.32	-	0.00	-	-	-	0019008
39	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:49	00:00:00	16.27	-	0.00	-	-	-	0019008
40	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:49	00:00:00	16.30	-	0.00	-	-	-	0019008
41	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:50	00:00:00	16.30	-	0.00	-	-	-	0019008
42	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:51	00:00:00	16.29	-	0.00	-	-	-	0019008
43	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:50	00:00:00	16.34	-	0.00	-	-	-	0019008
44	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:52	00:00:00	16.31	-	0.00	-	-	-	0019008
45	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:53	00:00:00	16.33	-	0.00	-	-	-	0019008
46	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:53	00:00:00	16.39	-	0.00	-	-	-	0019008

漏れのみ黄色表示

番号	グループ	測定	SPI入力工事件名	場所種別	計測モード	計測日時	計測時間	最高圧力 [Pa]	低下圧力 [Pa]	測定結果 [Pa]	最高圧力 [Pa]	最低圧力 [Pa]	測定結果 [Pa]	測定番号
35	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 20:58	00:00:00	16.40	-	0.00	-	-	-	0019008
36	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:00	00:00:00	16.40	-	0.00	-	-	-	0019008
37	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:29	00:00:00	16.21	-	0.00	-	-	-	0019008
38	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:30	00:00:00	16.32	-	0.00	-	-	-	0019008
39	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:49	00:00:00	16.27	-	0.00	-	-	-	0019008
40	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:49	00:00:00	16.30	-	0.00	-	-	-	0019008
41	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:50	00:00:00	16.30	-	0.00	-	-	-	0019008
42	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:51	00:00:00	16.29	-	0.00	-	-	-	0019008
43	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:50	00:00:00	16.34	-	0.00	-	-	-	0019008
44	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:52	00:00:00	16.31	-	0.00	-	-	-	0019008
45	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:53	00:00:00	16.33	-	0.00	-	-	-	0019008
46	ダブルE	■		測定試験	温度補正	2019/01/15 21:53	00:00:00	16.39	-	0.00	-	-	-	0019008

一覧表印刷A3

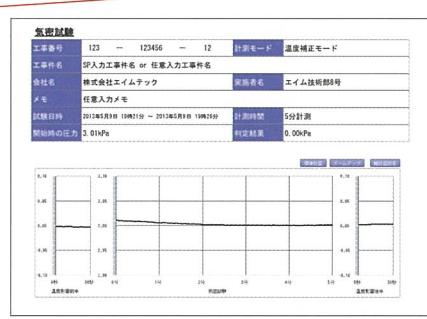

個別印刷 A4 折線グラフ



個別印刷 A4 チャート紙

安価なランニングコスト

毎年の圧力校正費用が従来の電気式自記圧力計と比べて安価になりました。